



Amphitech

RACCORDEMENT COMMANDE DE GACHE IPAC 500

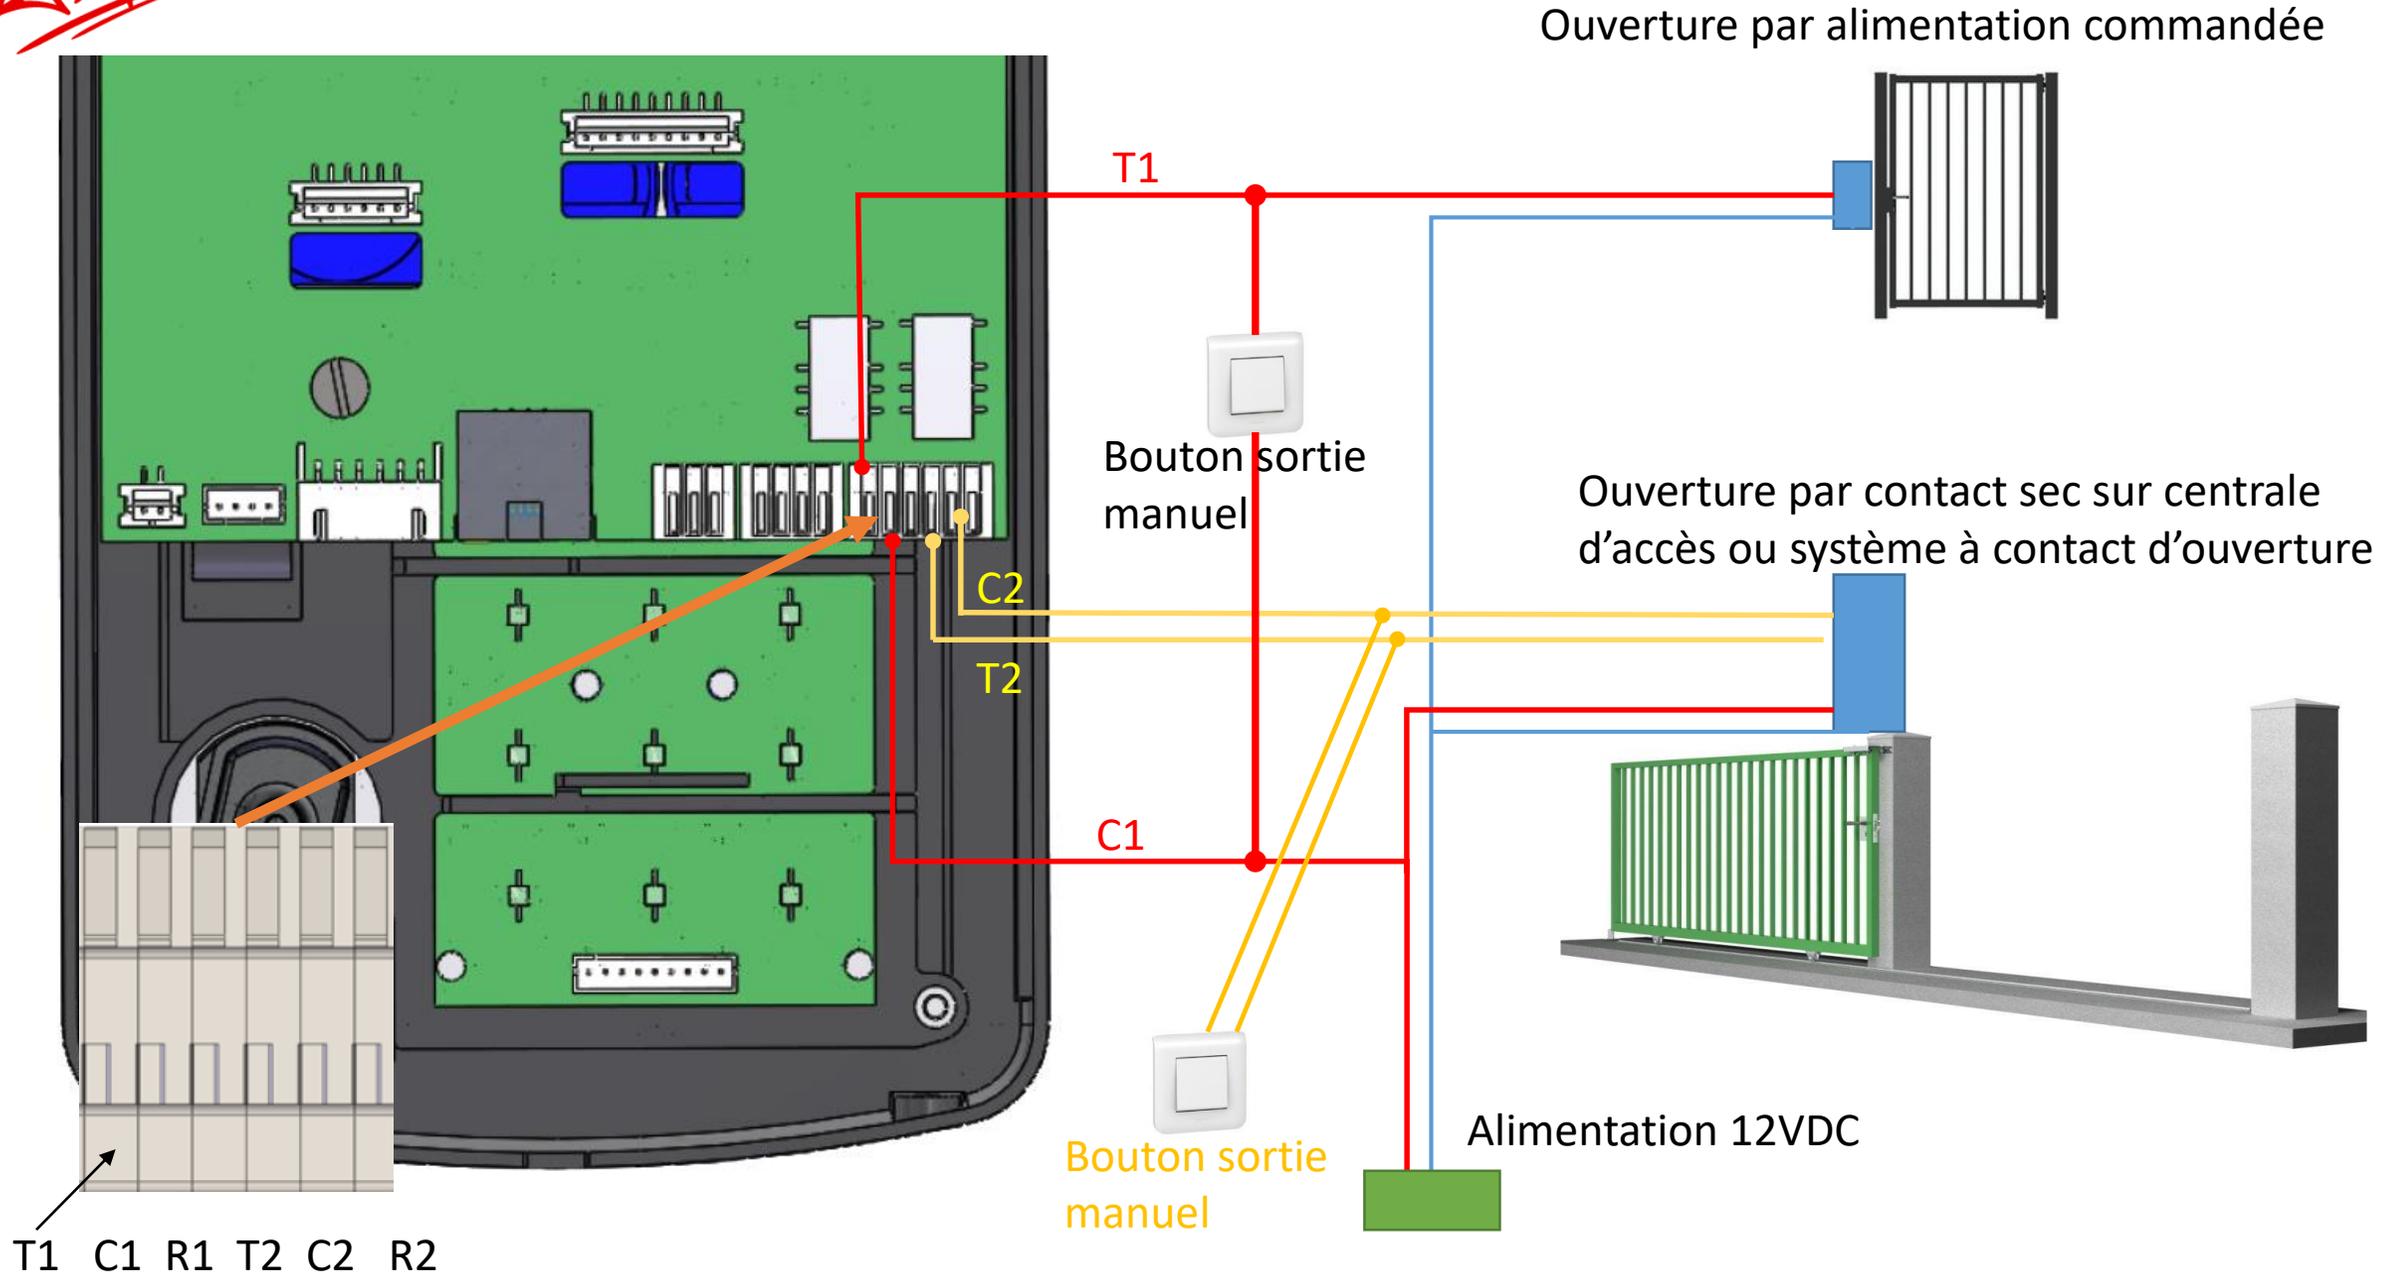

RACCORDEMENT COMMANDE DE GACHE GSM 500

Ouverture par alimentation commandée

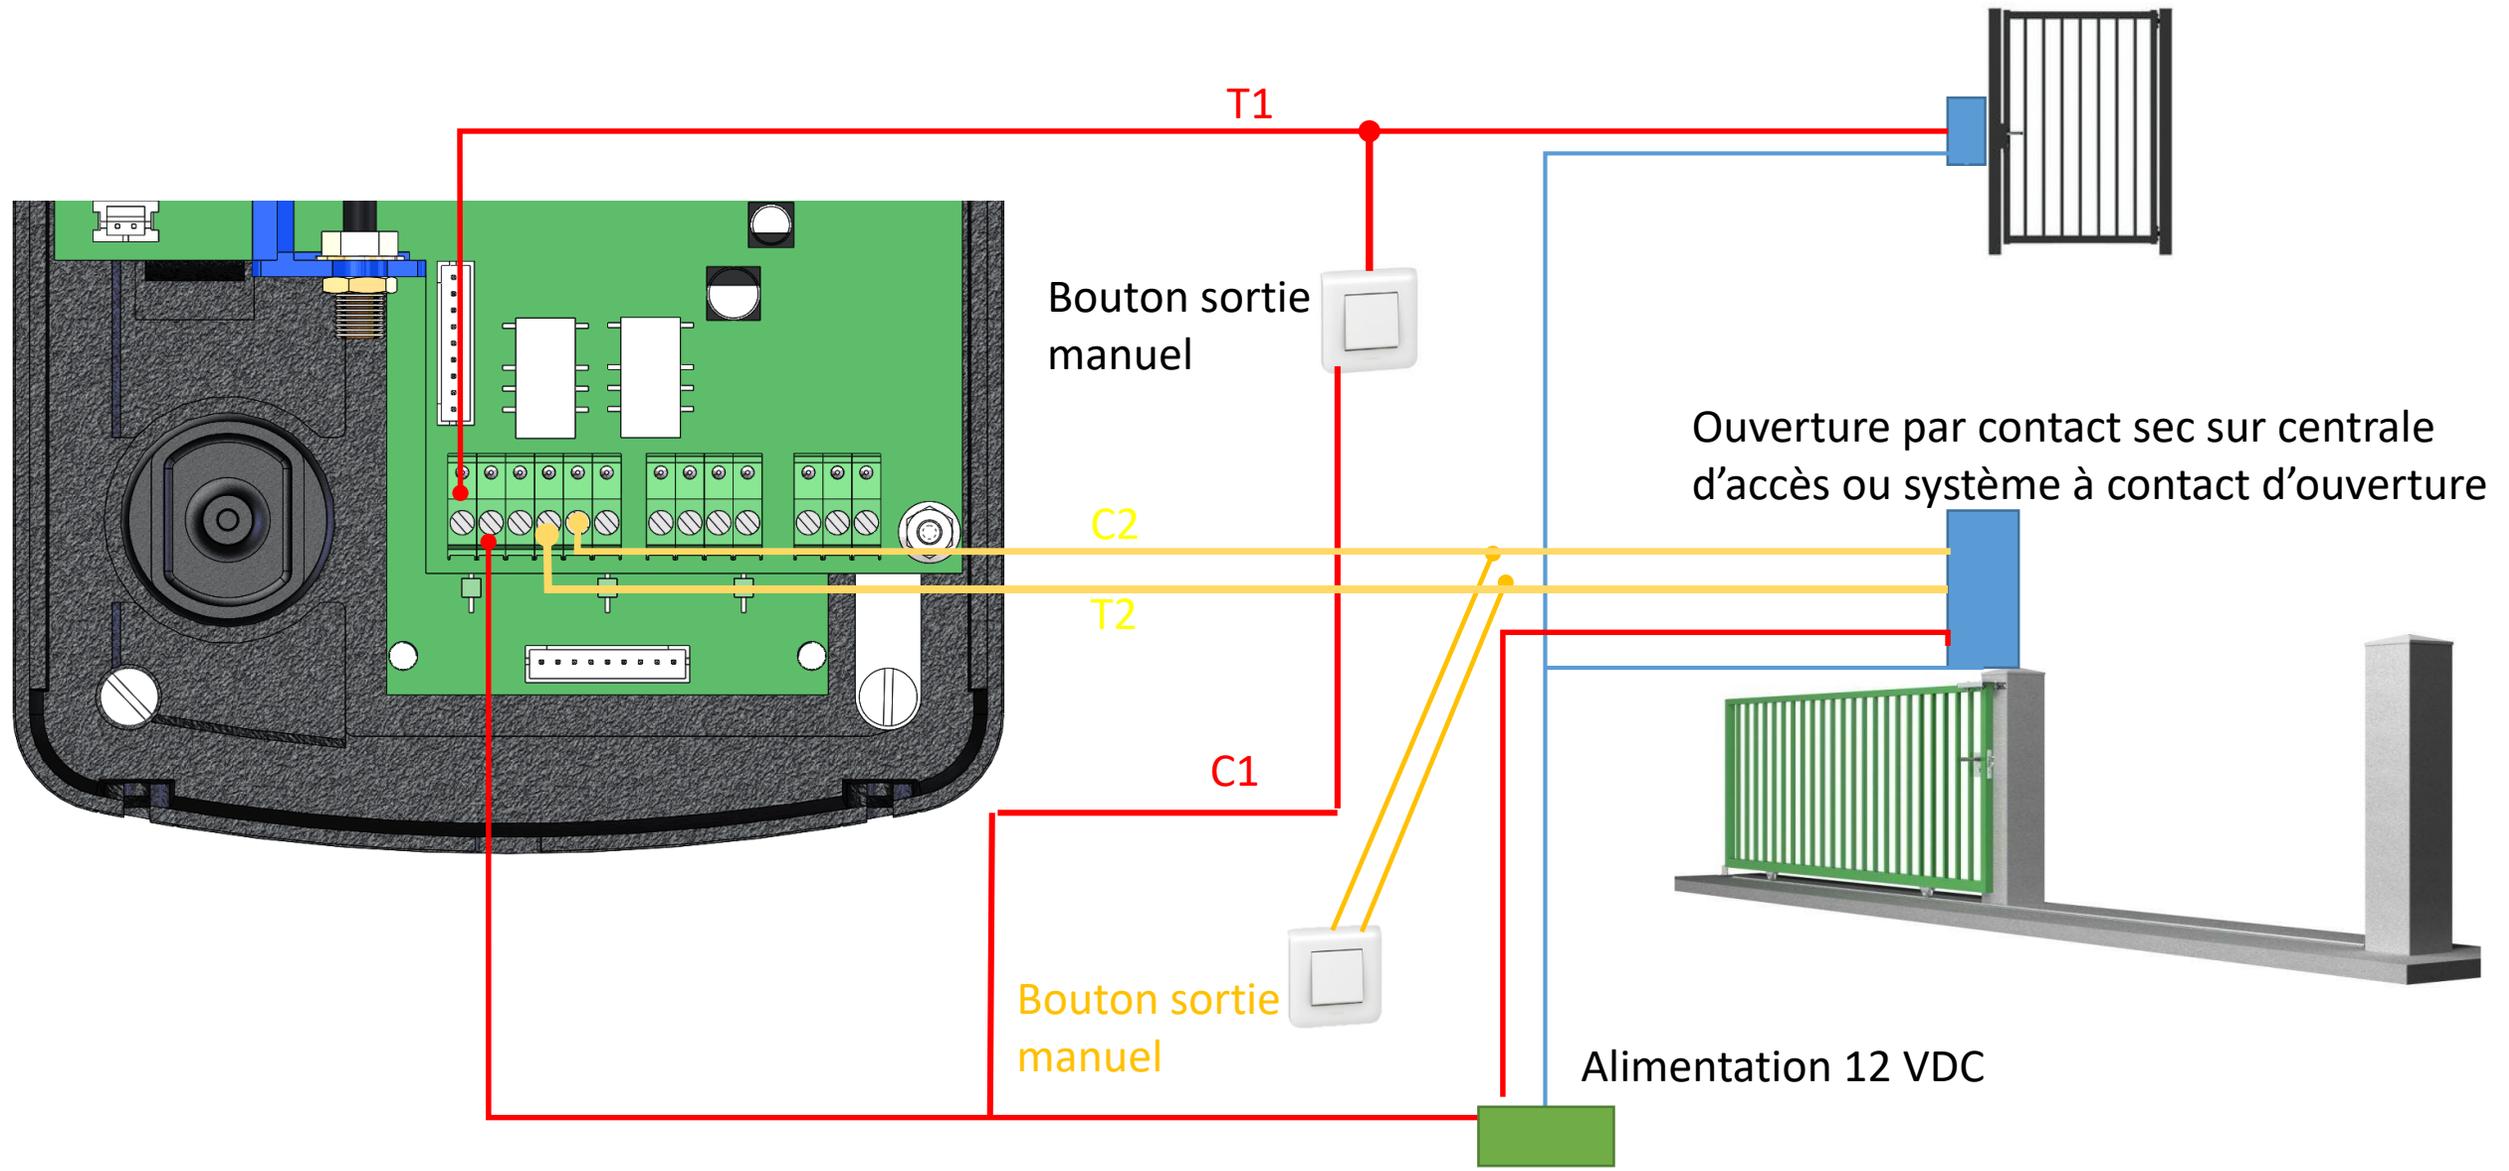

Bouton sortie manuel

C2

T2

C1

Bouton sortie manuel

Alimentation 12 VDC

Ouverture par contact sec sur centrale d'accès ou système à contact d'ouverture